Revidering meddelande:
Denna ritning är inte den senaste versionen. Mindre ändringar gällande komponeter kan förväntas, men påverkan på funktionen är försumbar. Uppdaterad ritning förväntas i November 2023.

Krusman
EMERGENCY SHOWERS

Tfn +46 (0)21 - 14 92 00
Fax +46 (0)21 - 14 92 50

KN1909P

SAFETY STATION WITH STAY–OPEN SHOWER VALVE AND EYE/FACE WASH WITH ABS PLASTIC BOWL AND STAY–OPEN BALL VALVE

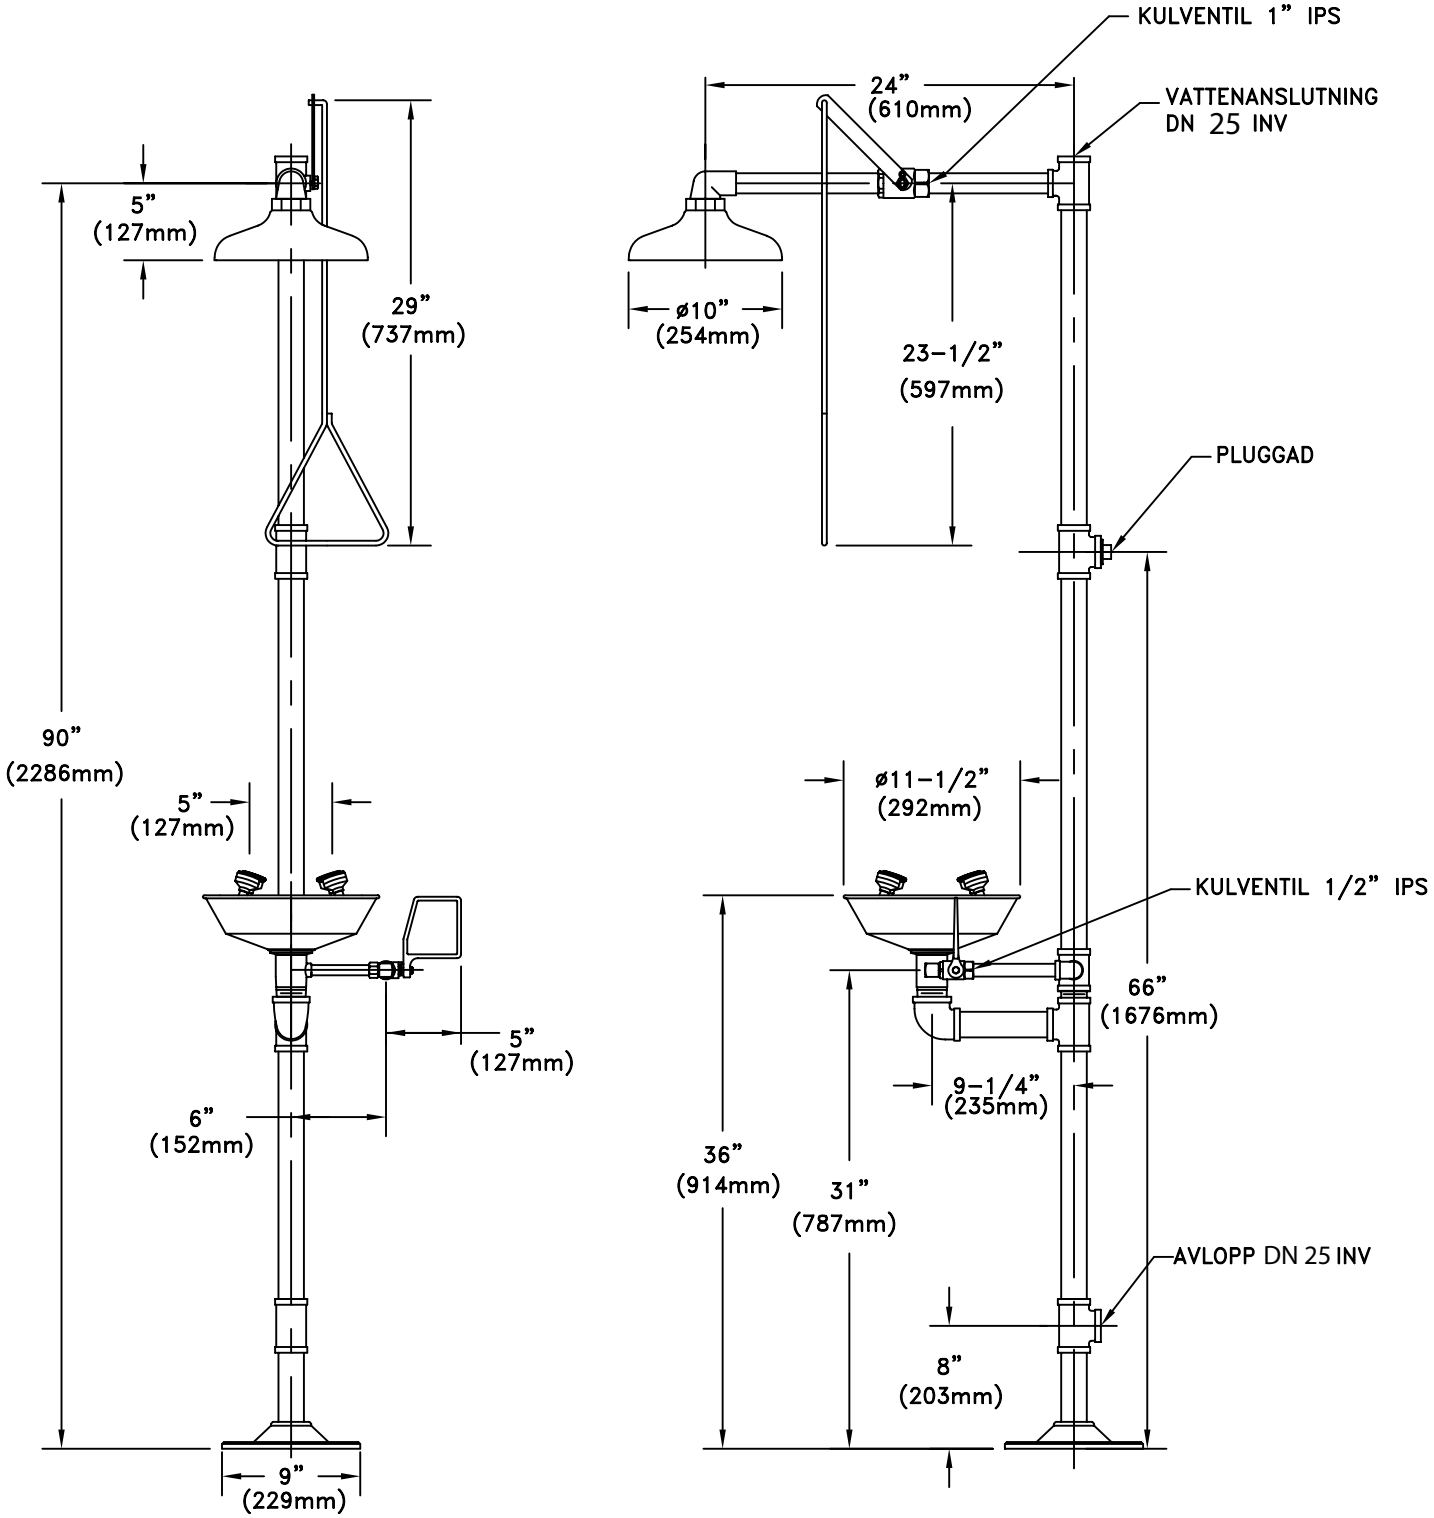

UNITS (EXCEPT THOSE WITH SELF–CLOSING VALVES) COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF ANSI Z358.1. TEST ALL EMERGENCY EQUIPMENT AT LEAST WEEKLY.

Drawing Number: K403–095 Approved: _____ Revision Number: 061604–TPS